


**Изолятор проходной неармированный
для съемных трансформаторных вводов
Ізолятор прохідний неармований
для зйомних трансформаторних уводів**

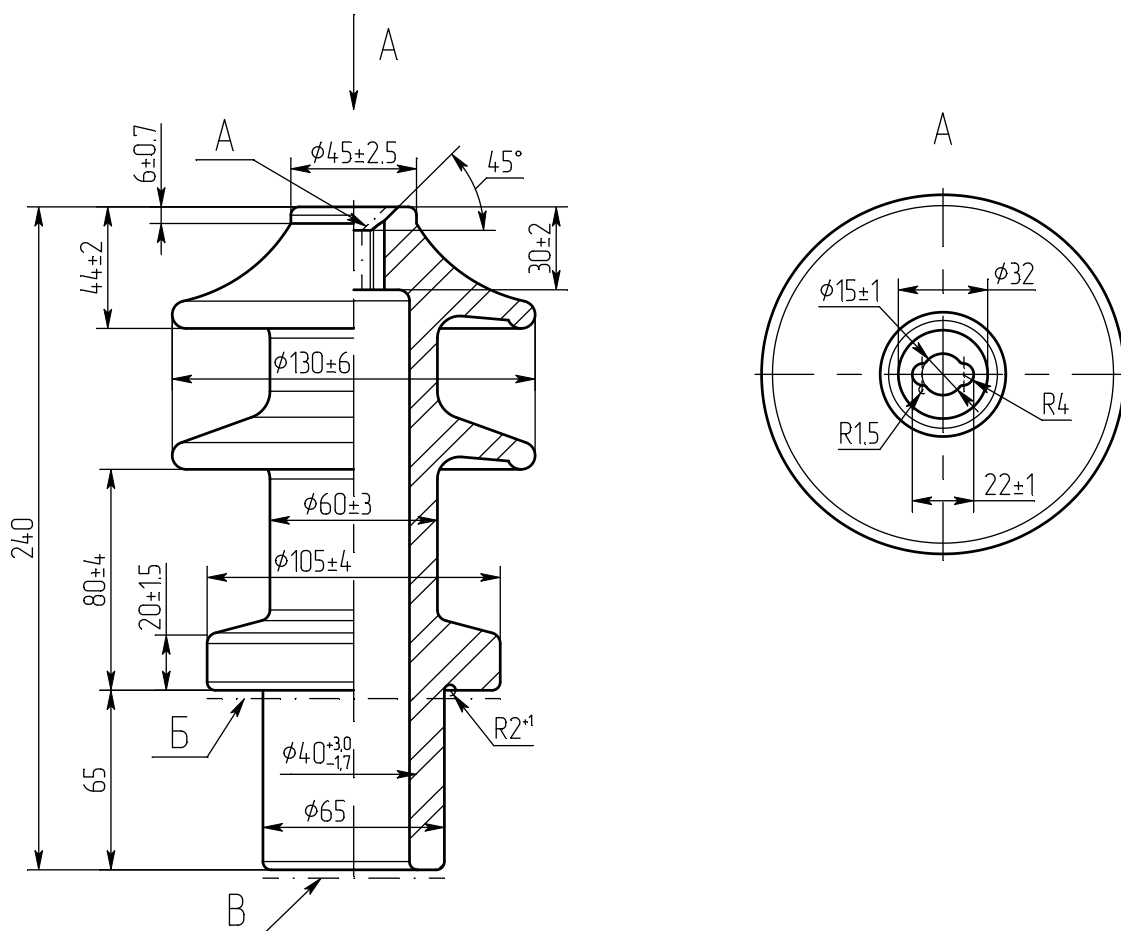

ИПТ-6-10/250 А О1

чертеж **НИЮД.757523.178**
креслення

Номинальное напряжение, кВ Номинальна напруга, кВ	6-10
Номинальный ток, А Номинальний струм, А	250
Минимальное разрушающее усилие на изгиб, кН Мінімальне руйнуюче зусилля на згин, кН	4
Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витoku не менше, см	20
Масса, кг Маса, кг	2,0
Покрытие: глазурь неокрашенная, прозрачная, кроме поверхностей А, Б и В Покриття: глазурь неокрашена, прозора, окрім поверхонь А, Б і В	
Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам:	
ГОСТ 5862-79	
Срок службы – не менее 25 лет Строк служби – не менше 25 років	